




Bundfældningstank

– overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1587, 15/12-2010

Producent: WaterCare
Typebetegnelse: WaterCare bundfældningstank 15-50 pe
Materiale: PE - Polyethylen
Størrelse: NS 6 – NS 20
Dato for gennemgang: 27. marts 2013

Udført af: Rørcentret, Teknologisk Institut, Notificeret laboratorium til EN 12566-1

Tegninger fra producent (NS 6 – NS 20):

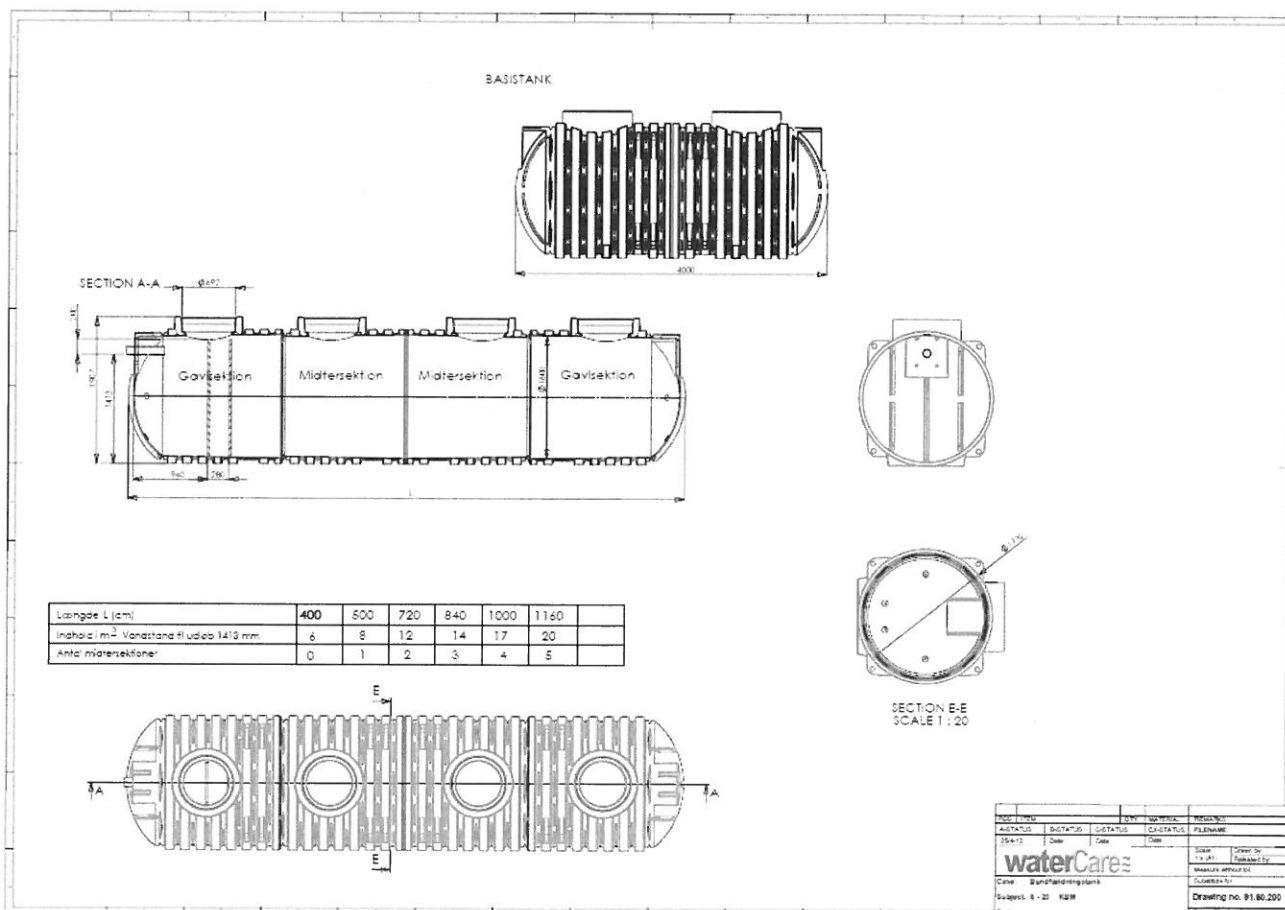



Bundfældningstank

– overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1587, 15/12-2010

	Bestået	Ikke bestået
Producent: Watercare Typebetegnelse: Watercare type Watercare Bundfældningstank 6-20 KBM Materiale: PE, Polyethylen Størrelse: NS 6, som producenten skalerer op til 50 pe tanke Dato for gennemgang: 27. marts 2013		
Dimensionen på tilløb og afløb (EN 12566-1, afsnit 5.1.1) – Tilløb, Krav min. 100 mm (≤ 6 m ³), 150 mm (> 6 m ³): 110 mm / 160 mm – Afløb, Krav min. 100 mm (≤ 6 m ³), 150 mm (> 6 m ³): 110 mm / 160 mm	X	
T-stykket i afløbet (Bek. 1587 stk. 3, c) – Afløb (Krav 300 mm under/200 mm over): Dykket udløb, 290 mm under vandoverflade – Eventuelt dykket tilløb? Ja	X	
Udluftning af tanken – står der noget i installationsvejledningen (EN 12566-1, afsnit 5.1.2): OK i henhold til monteringsvejledning	X	
Resultatet af den hydrauliske test (EN 12566-1, afsnit 5.5 og Bek. 1587 stk. 3, a), Krav under 5 g: Gennemsnit af 4 laveste værdier ved prøvning giver 0,84 g	X	
Højdetab gennem tanken (Bek. 1587 stk. 3, e), Krav mellem 50 og 100 mm: 95 mm	X	
Afdækning (dæksel): Det skal dokumenteres, hvordan tanken afdækkes mod terræn (EN 12566-1, afsnit 5.7): Vurderes til at være tilfredsstillende	X	
Adgang: Er der adgang til alle kamre og kan tanken tømmes fra terræn (EN 12566-1, afsnit 5.7): OK i henhold til monteringsvejledning	X	
Dimension på opføringsrør (Bek. 1587 stk. 3, b), Krav min. 2 stk. på 500 mm for tanke > 6 m ³ : To stk. 600 mm opføringsrør med en indvendig dimension på 580 mm på 15 pe tank	X	
Skillevægge – højde over vandspejl (Bek. 1587 stk. 3, f), Krav min. 200 mm: 210 mm	X	
Er tanken CE-mærket (Bek. 1587 stk. 3)	X	
CE-mærkningen dækker følgende krav: – Styrke (EN 12566-1, afsnit 5.2 og Bek. 1587 stk. 3, d): Tanken kan klare belastning fra 1,5 meter jorddækning og et grundvandspejl i terræn – Tæthed (EN 12566-1, afsnit 5.3), Krav om tæthed efter 30 min test: OK – Volumen/størrelse (EN 12566-1, afsnit 5.4), Krav min. 6 m ³ : Målt til 6,198 m ³ – Er tanken lavet af holdbare materialer (EN 12566-1, afsnit 5.8), Krav materialet skal kunne holde til almindeligt forekommende forhold: PE	X X X X	
Dato: 29. april 2013	Underskrift:	<i>Ulrik Gindberg</i>